


# 納入事例



旅館

ゆのこう 美春閣 様

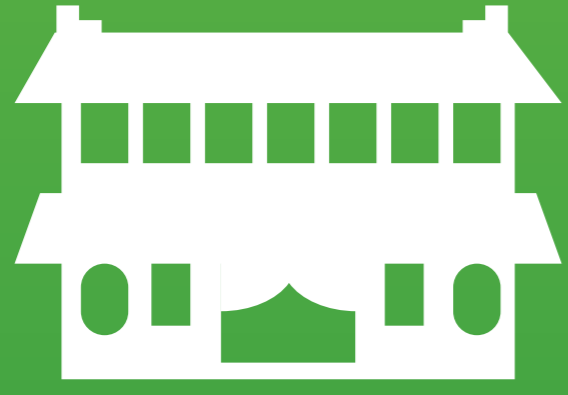

施設概要

所在地：①ゆのこう美春閣

岡山県美作市中山1144

②鷲羽山下電ホテル

岡山県倉敷市大島1666-2

改修実績：2017年5月 鷲羽山下電ホテル 空調

2017年11月 ゆのこう美春閣 空調

企画立案：(株)スマート・リソース

## お客様の声



株式会社ホテルリゾート下電  
代表取締役社長 永山 久徳 様

## 導入システム

【空調】

東芝キャリア(株)製

ユニバーサルスマートX




### 「系列ホテルの削減効果を見て導入」

(株)スマート・リソースからの提案で、半年前に同系列の鷲羽山下電ホテルの空調熱源を冷温水機からヒートポンプチラーに改修し、想定通りのエネルギー削減効果を得られていることが実証できたため、当ホテルでも導入を決定しました。

また、導入機器は、大気中の熱を利用することにより、CO<sub>2</sub>削減に寄与する為、補助金の活用もできました。

空調負荷は季節によって大きく変わりますが、基本的に機器側で負荷に応じた容量制御運転をしてくれますし、リモコンで稼働状況の推移もわかりますので、運用管理もしやすくなりました。

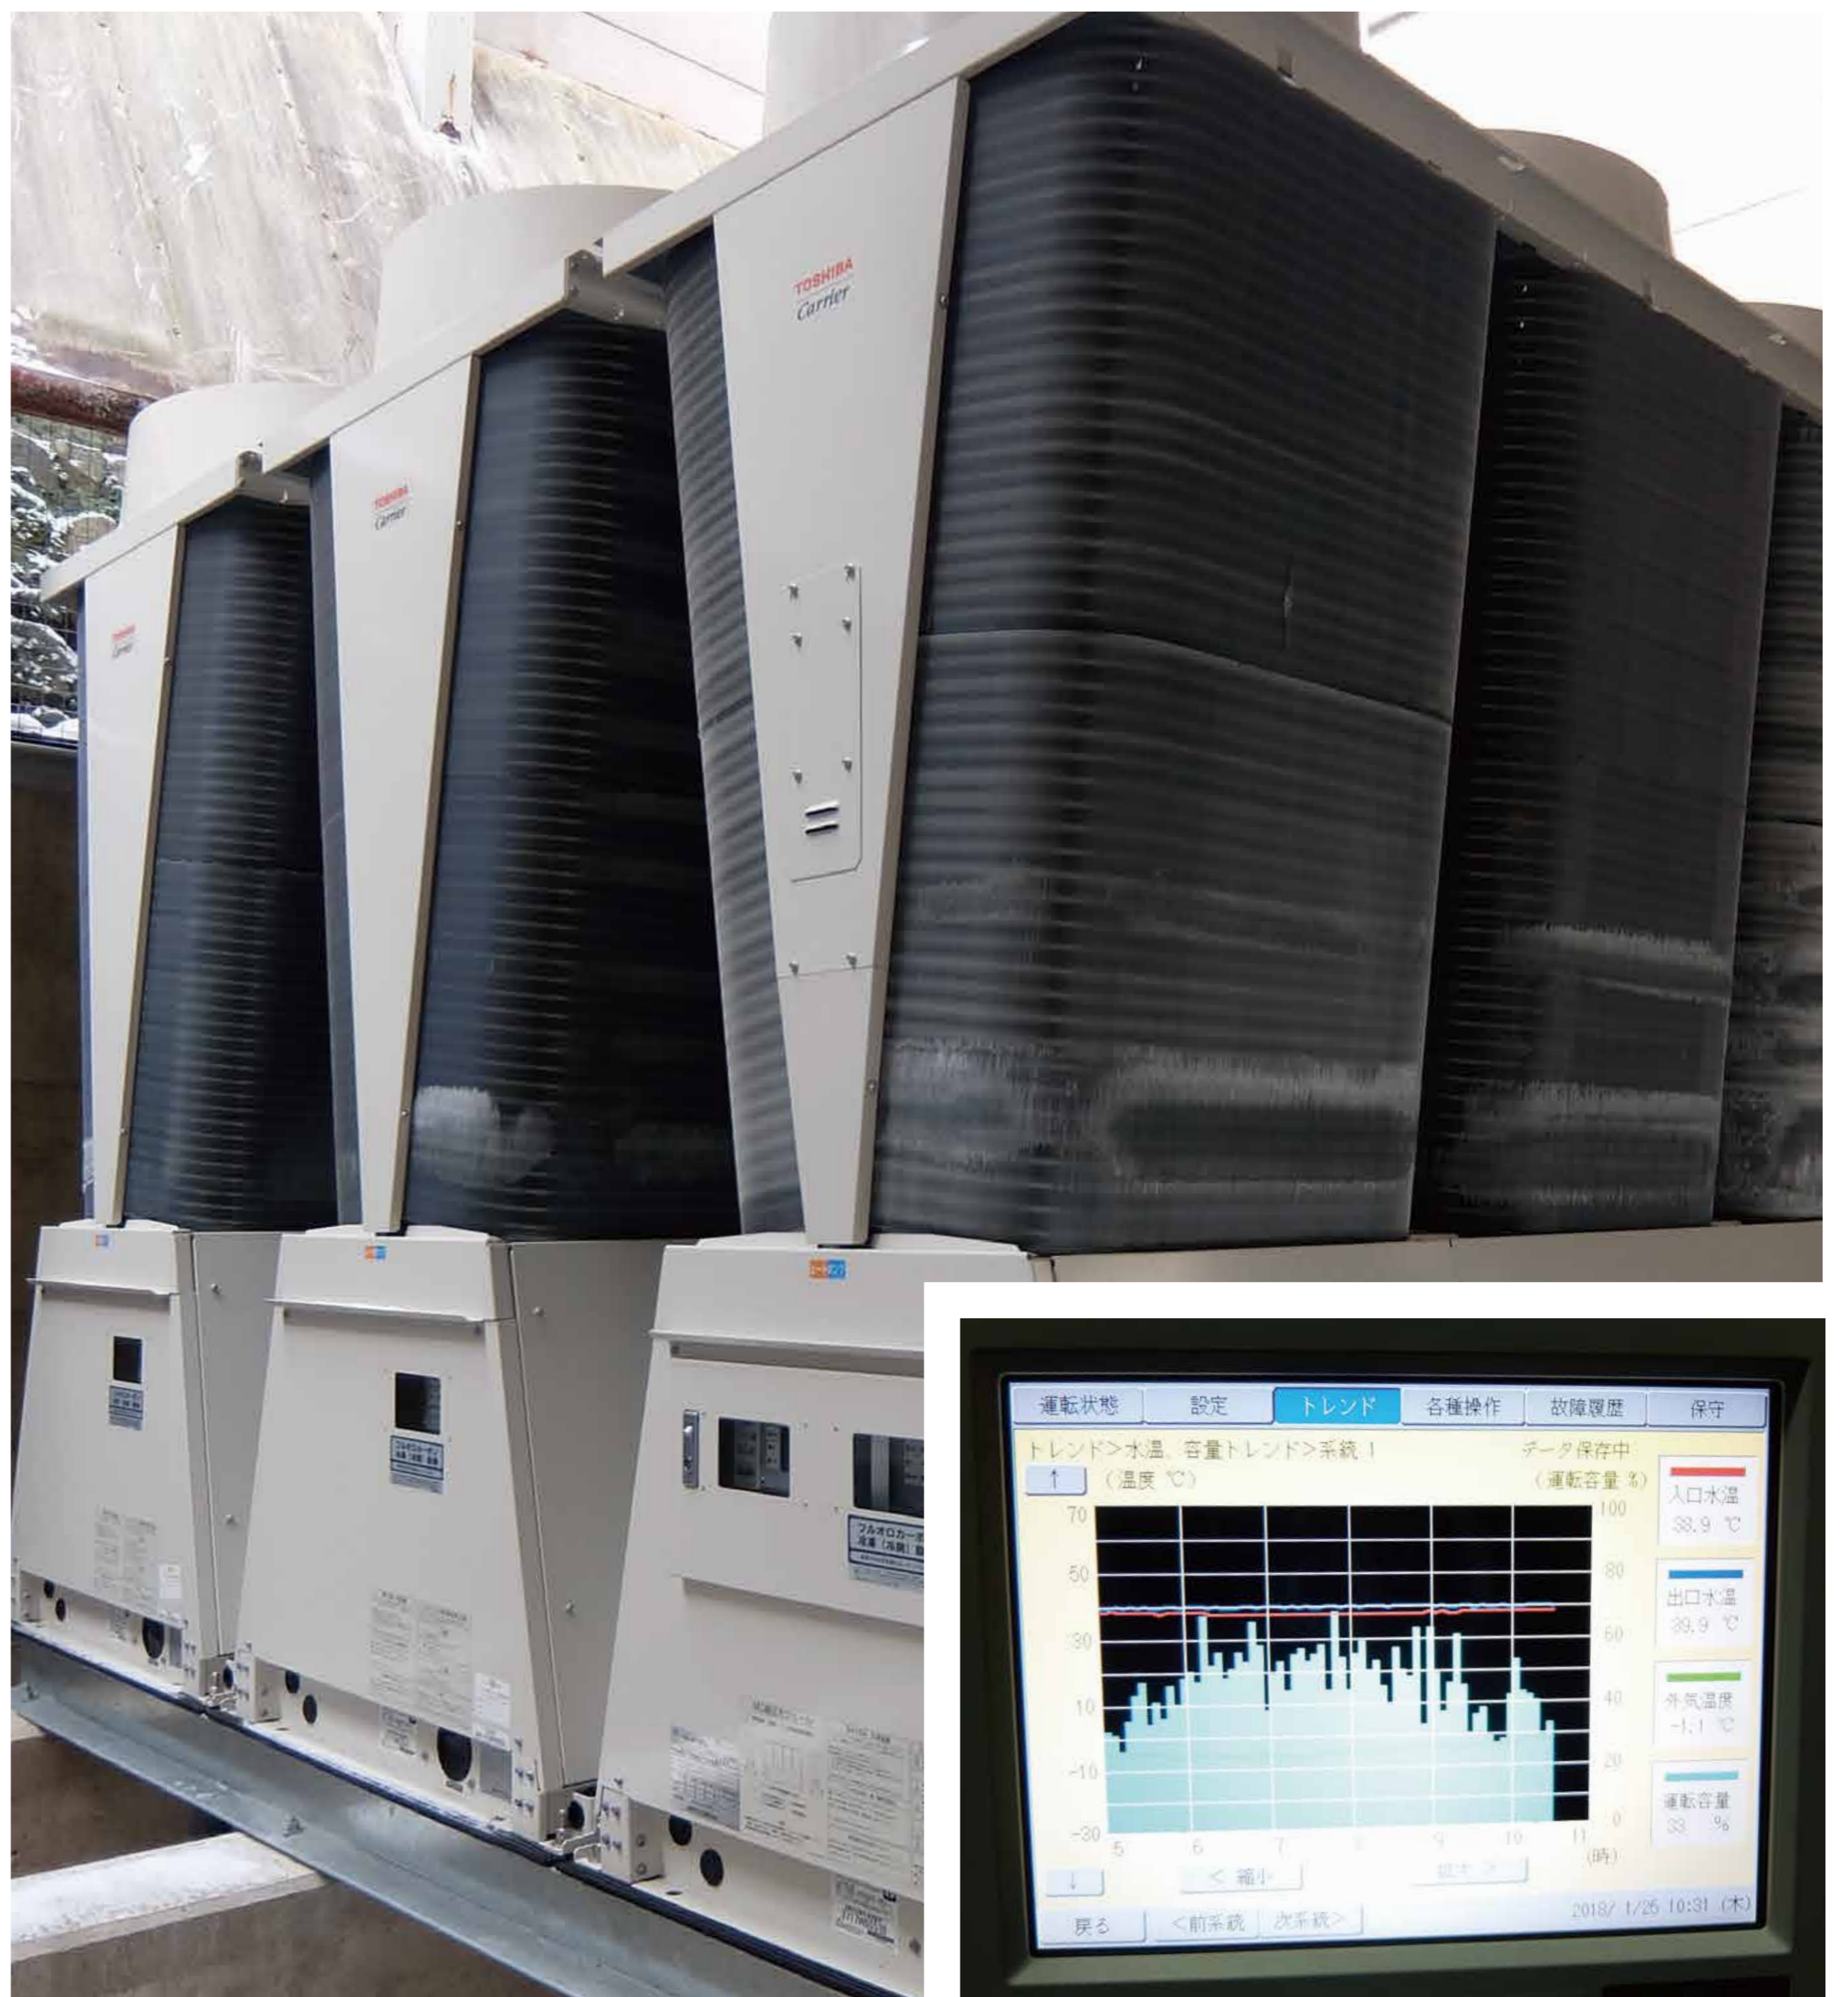

Smart Resource